
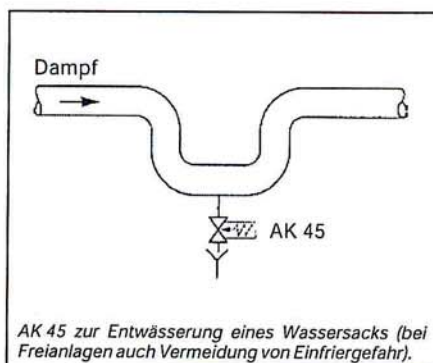


[illegible]

Einbaubeispiele

Das AK 45 muß so installiert werden, daß der Austritt ins Freie gewährleistet ist (ohne Gegendruck). Der Einbau sollte vorzugsweise in eine senkrechte Leitung erfolgen.

Bei Einbau in eine waagerechte Leitung muß die Anschlußrohrleitung aus Sicherheitsgründen austrittsseitig mit einem 90° Bogen nach unten geführt werden!

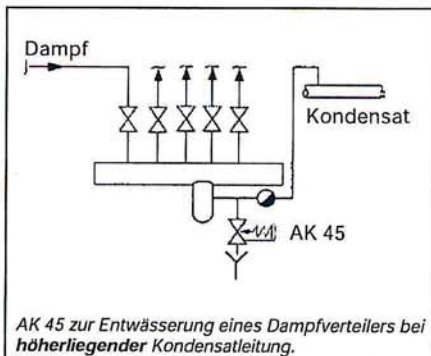

Bei Bestellung bitte angeben

Anschlußart, Nennweite

Gegen Mehrpreis möglich:



Abnahmebescheinigung nach DIN EN 10204/2.2 und -3.1 B. Alle Abnahmeforderungen sind bereits bei der Bestellung anzugeben. Nach Lieferung können Abnahmebescheinigungen nicht mehr ausgestellt werden. Kosten und Umfang der oben genannten Abnahmebescheinigungen und der darin bestätigten Prüfungen gibt unsere Preisliste „Abnahmekosten für Seriengeräte“ an.

Abweichende Abnahmen müssen bei uns angefragt werden.

Bitte beachten Sie unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Durchflußdiagramm

Das Diagramm zeigt die maximale Durchflußmenge von Kaltwasser in Abhängigkeit vom Differenzdruck (ohne Gegendruck).

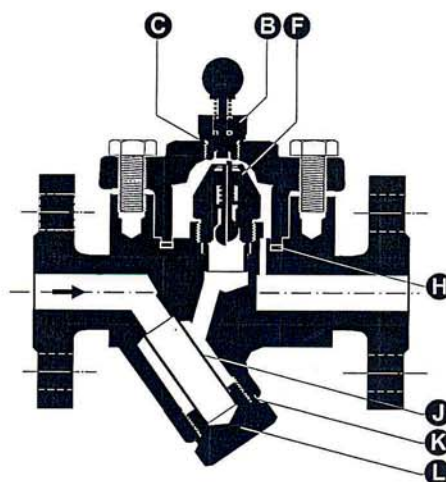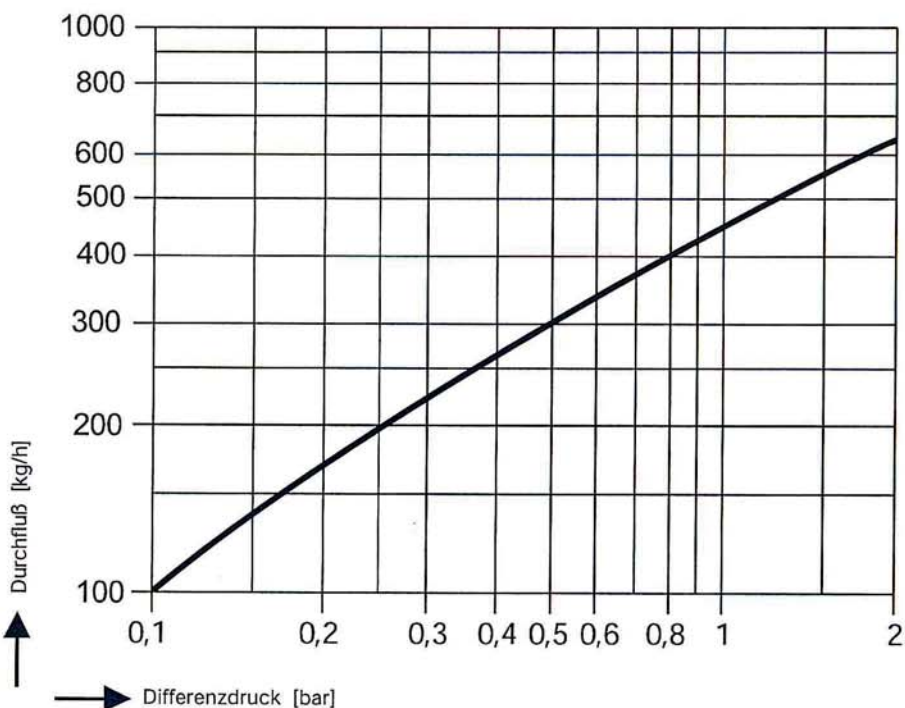

Teil	Benennung	Bestellnummer
F	Ventileinsatz	375 434
C	Dichtring*) für Ausblasevorrichtung (A 14 x 18, Niro)	375 878
B	Ausblasevorrichtung	375 435
H	Dichtring*) für Haube (40 x 48 x 2, Graphit)	375 159
J K L	Schmutzsieb mit Verschlußschraube und Dichtung	375 113
K	Dichtring*) für Verschlußschraube (A 24 x 29, Niro)	375 162

*) Mindestbestellmenge 50 Stück. Kleinmengen über den Fachhandel beziehen.